


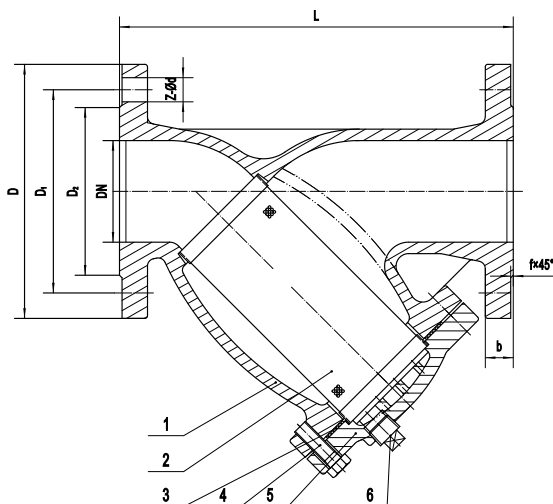

Nr	Nazwa	Materiał
1	Korpus	GJS 400-15 epoksydowane
2	Wkład	AISI 304
3	Uszczelnienie	EPDM
4	Śruba	AISI 304
5	Pokrywa	GJS 400-15 epoksydowane
6	Korek	AISI304

Badania szczelności:

- Ciśnienie nominalne: PN 1,6 MPa
- Ciśnienie próbne korpusu: 2,4 MPa

Zastosowanie:

- Filtry siatkowe można montować w dowolnym położeniu na rurociągach, zwracając uwagę na przepływ czynnika, który powinien być zgodny z oznaczeniem na korpusie.

Wymagania i badania:

- Wymiary przyłączeniowe kołnierzy wg PN-EN1092-2, przyłga B1
- Długość zabudowy wg PN-EN 558-1, szereg 1
- Badania i próby ciśnieniowe wg PN-EN 12266-1
- Świadectwo odbioru wg PN-EN 10204
- Zawory poddano ocenie zgodności z dyrektywą PED 2014/68/UE
- Filtr powlekany powłoką epoksydowaną w celu zwiększenia trwałości oraz ochrony przed korozją

Podstawowe wymiary i waga:

DN	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	b-f (mm)	Z-Ød	L (mm)	Oczka siatki (mm)	Waga (kg)
15	95	65	46	14 - 2	4-Ø14	130	1	2,7
20	105	75	56	16 - 2	4-Ø14	150	1	3,1
25	115	85	65	16 - 2	4-Ø14	160	1	4,2
32	140	100	76	18 - 2	4-Ø19	180	1	6,7
40	150	110	84	18 - 3	4-Ø19	200	1	8,9
50	165	125	99	18 - 3	4-Ø19	230	1	11,2
65	185	145	118	18 - 3	4-Ø19	290	1,25	14,5
80	200	160	132	18 - 3	8-Ø19	310	1,25	18,7
100	220	180	156	18 - 3	8-Ø19	350	1,6	27
125	250	210	184	18 - 3	8-Ø19	400	1,6	38,5
150	285	240	211	18 - 3	8-Ø23	480	1,6	54,3
200	340	295	266	20 - 3	12-Ø23	600	1,6	109
250	405	355	319	22 - 3	12-Ø28	730	1,6	165
300	460	410	370	24.5 - 4	12-Ø28	850	1,6	290
350	520	470	429	26.5 - 4	16-Ø28	980	3	370
400	580	525	480	28 - 4	16-Ø31	1100	3	540

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.